


OSIEDLE MIŁOSNA KWIDZYN  
PRZYŁĄCZA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Pw11, Pw12, Pw13, Pw15


SKALA 1:100

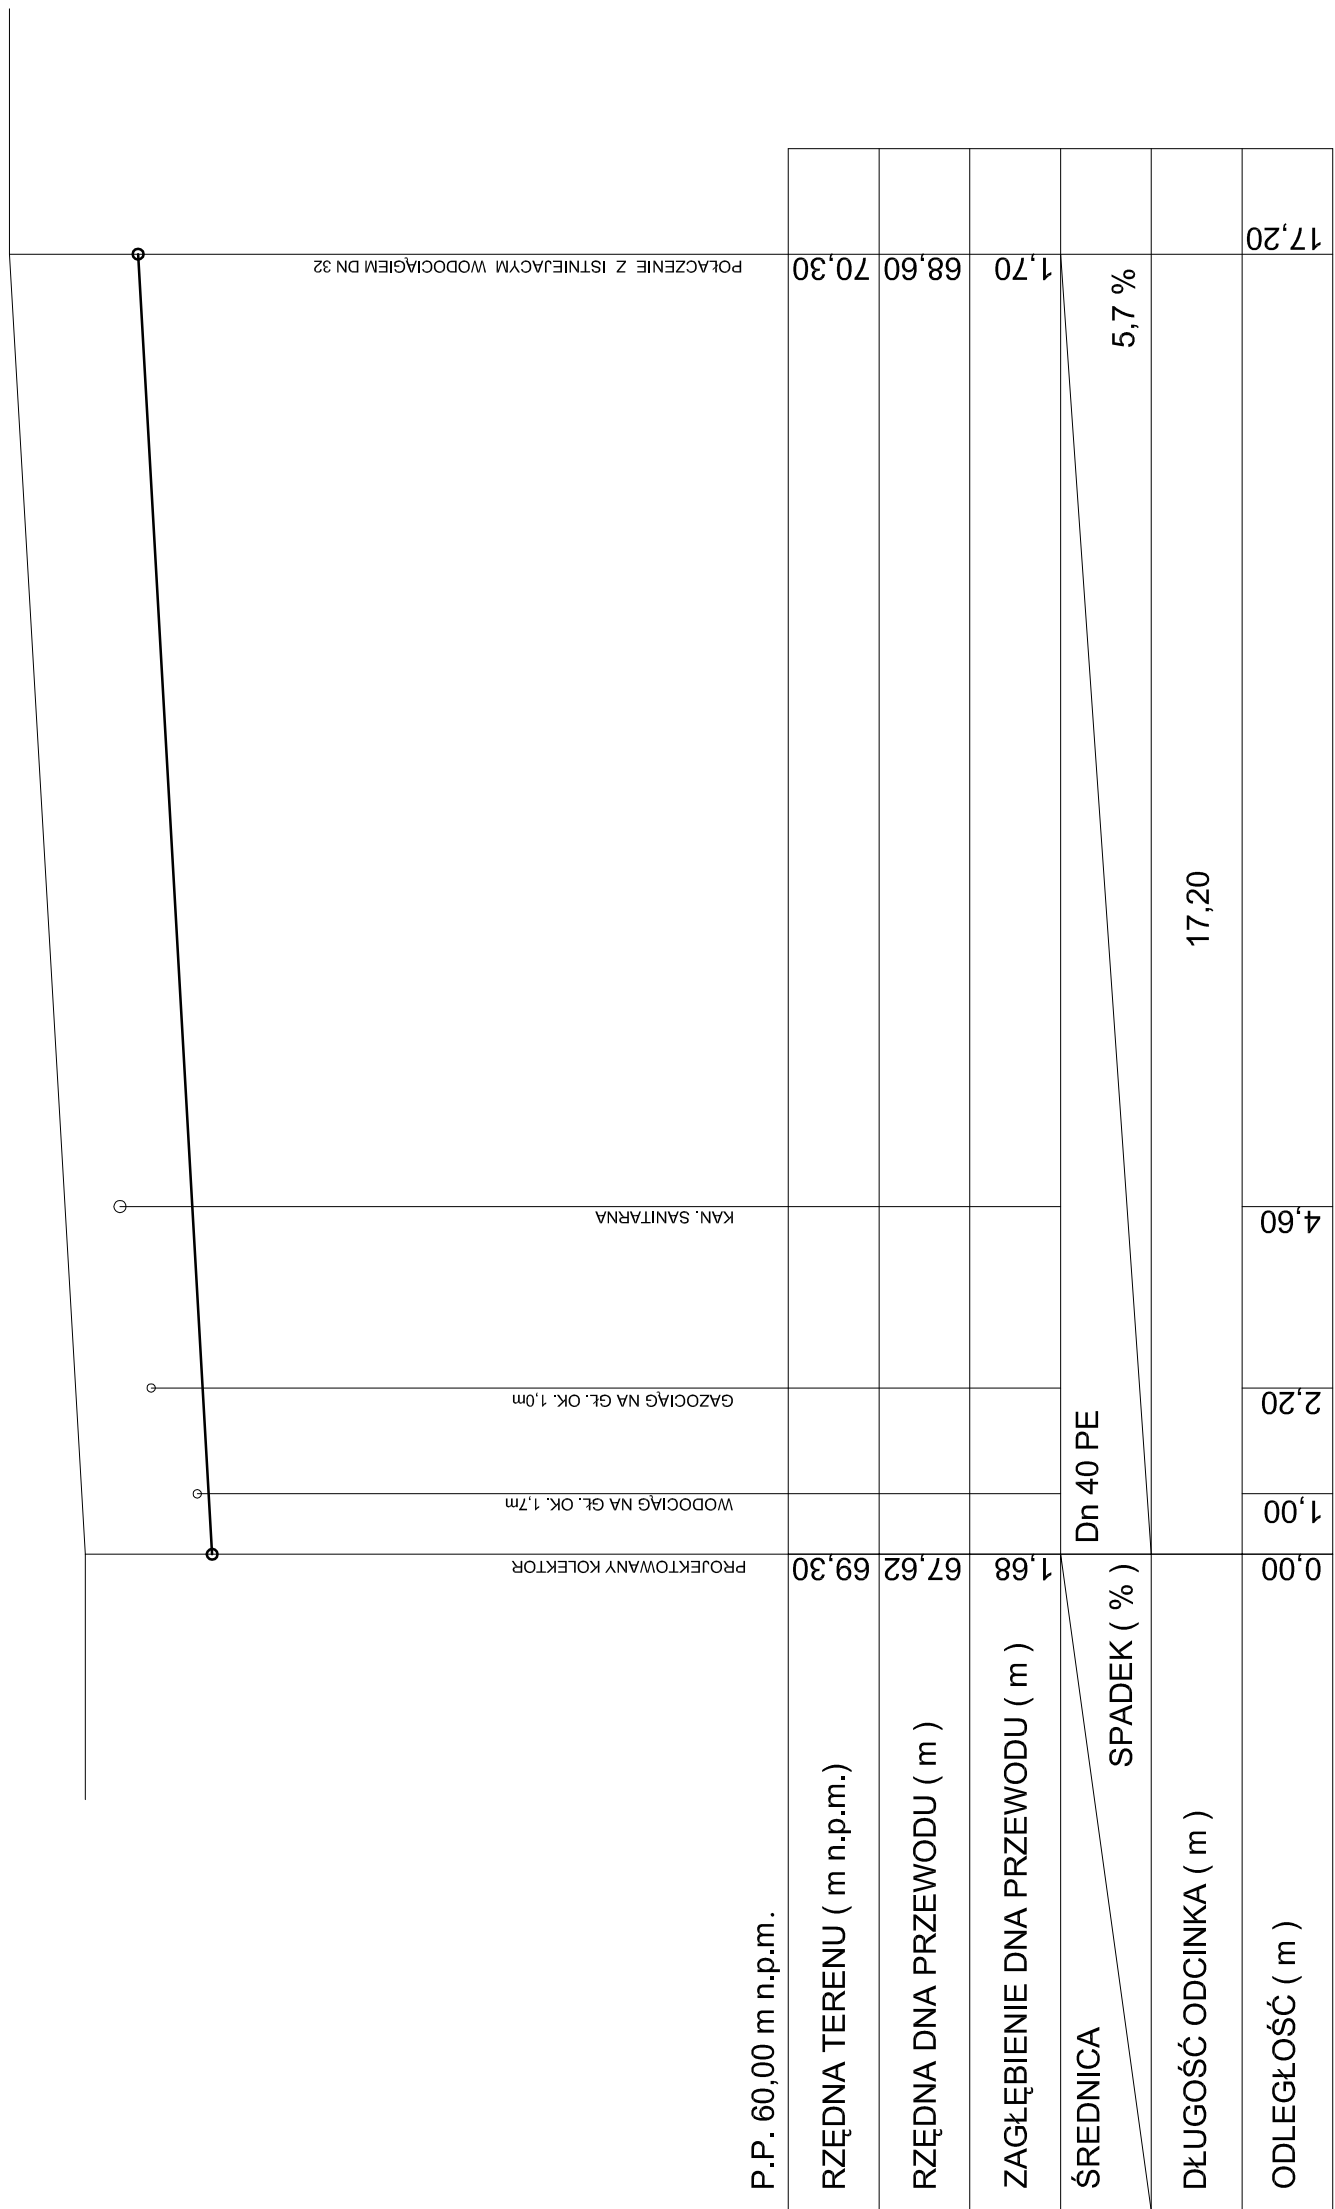

P.P. 60,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ( m n.p.m.)	69.60	69.60	
RZĘDNA DNA PRZEWODU ( m )	67.90	67.90	
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU ( m )	1.70	1.70	
ŚREDNICA	Dn 40 PE	Dn 40 PE	
	SPADEK ( % )	0,0 %	
DŁUGOŚĆ ODCINKA ( m )	2,0		
ODLEGŁOŚĆ ( m )	0.00	2.00	


Pw11

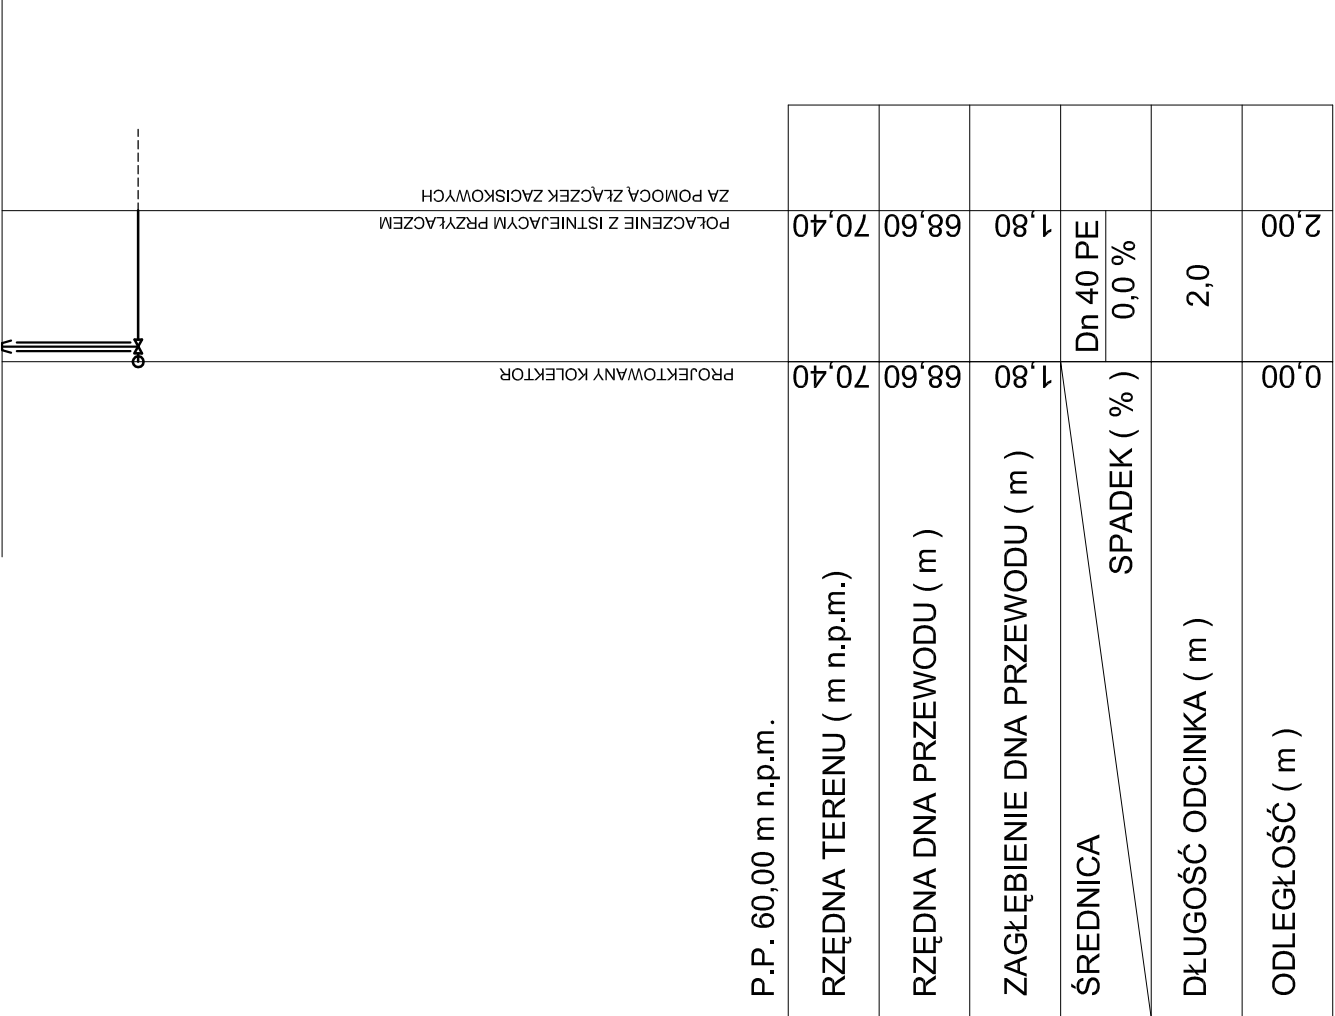

P.P. 60,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ( m n.p.m.)	70.40	70.40	
RZĘDNA DNA PRZEWODU ( m )	68.60	68.60	
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU ( m )	1.80	1.80	
ŚREDNICA	Dn 40 PE	Dn 40 PE	
	SPADEK ( % )	0,0 %	
DŁUGOŚĆ ODCINKA ( m )	2,0		
ODLEGŁOŚĆ ( m )	0.00	2.00	

Pw13

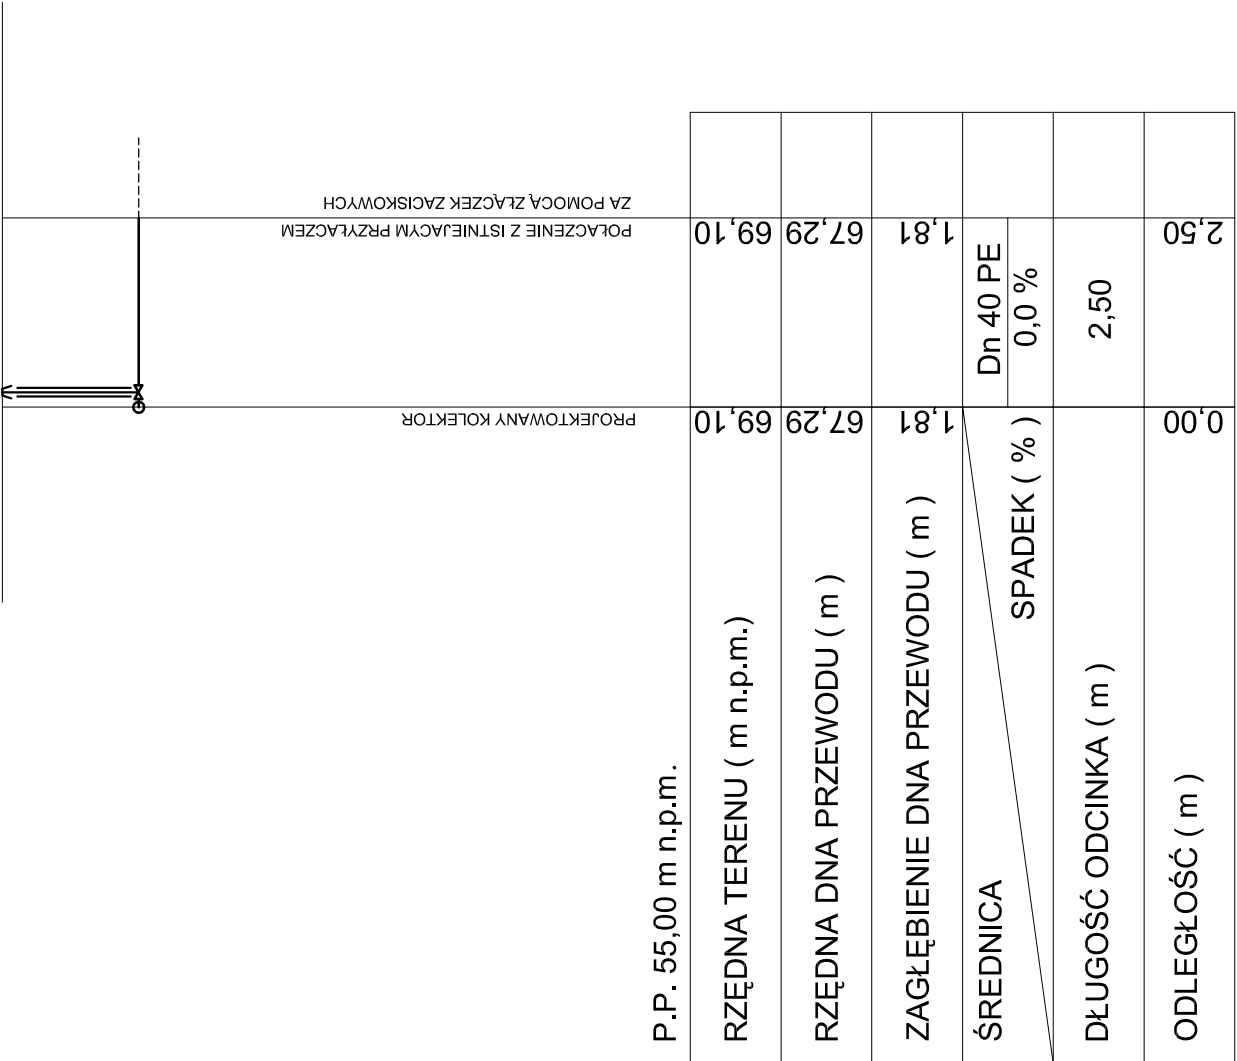

P.P. 55,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ( m n.p.m.)	69.10	69.10	
RZĘDNA DNA PRZEWODU ( m )	67.29	67.29	
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU ( m )	1.81	1.81	
ŚREDNICA	Dn 40 PE	Dn 40 PE	
	SPADEK ( % )	0,0 %	
DŁUGOŚĆ ODCINKA ( m )	2,50		
ODLEGŁOŚĆ ( m )	0.00	2.50	

Pw15

Temat: Profile sieci wodociągowej		Adres: Os. Miłosna Kwidzyn	
Inwestor: PW-K Kwidzyn    ul.Sportowa    82-500 Kwidzyn			
Skala: 1:100	Biuro Techniczne "Unitech" 82-500 Kwidzyn ul. Cicha 6		Nr rys. 9
Opracował:	inż. Maciej Rajkowski	Branta: sanitarna	
Projektował:	tech. Lucjan Rajkowski	Data: 01.2008r	