


OSIEDLE MIŁOSNA KWIDZYN


PROFIL SIECI WODOCIAĞOWEJ

- OD W3 DO Pw5
- OD W5 DO W6
- OD W2 DO Pw7
- OD W7 DO Pw17
- OD W13 DO HP9


SKALA 1:100/500

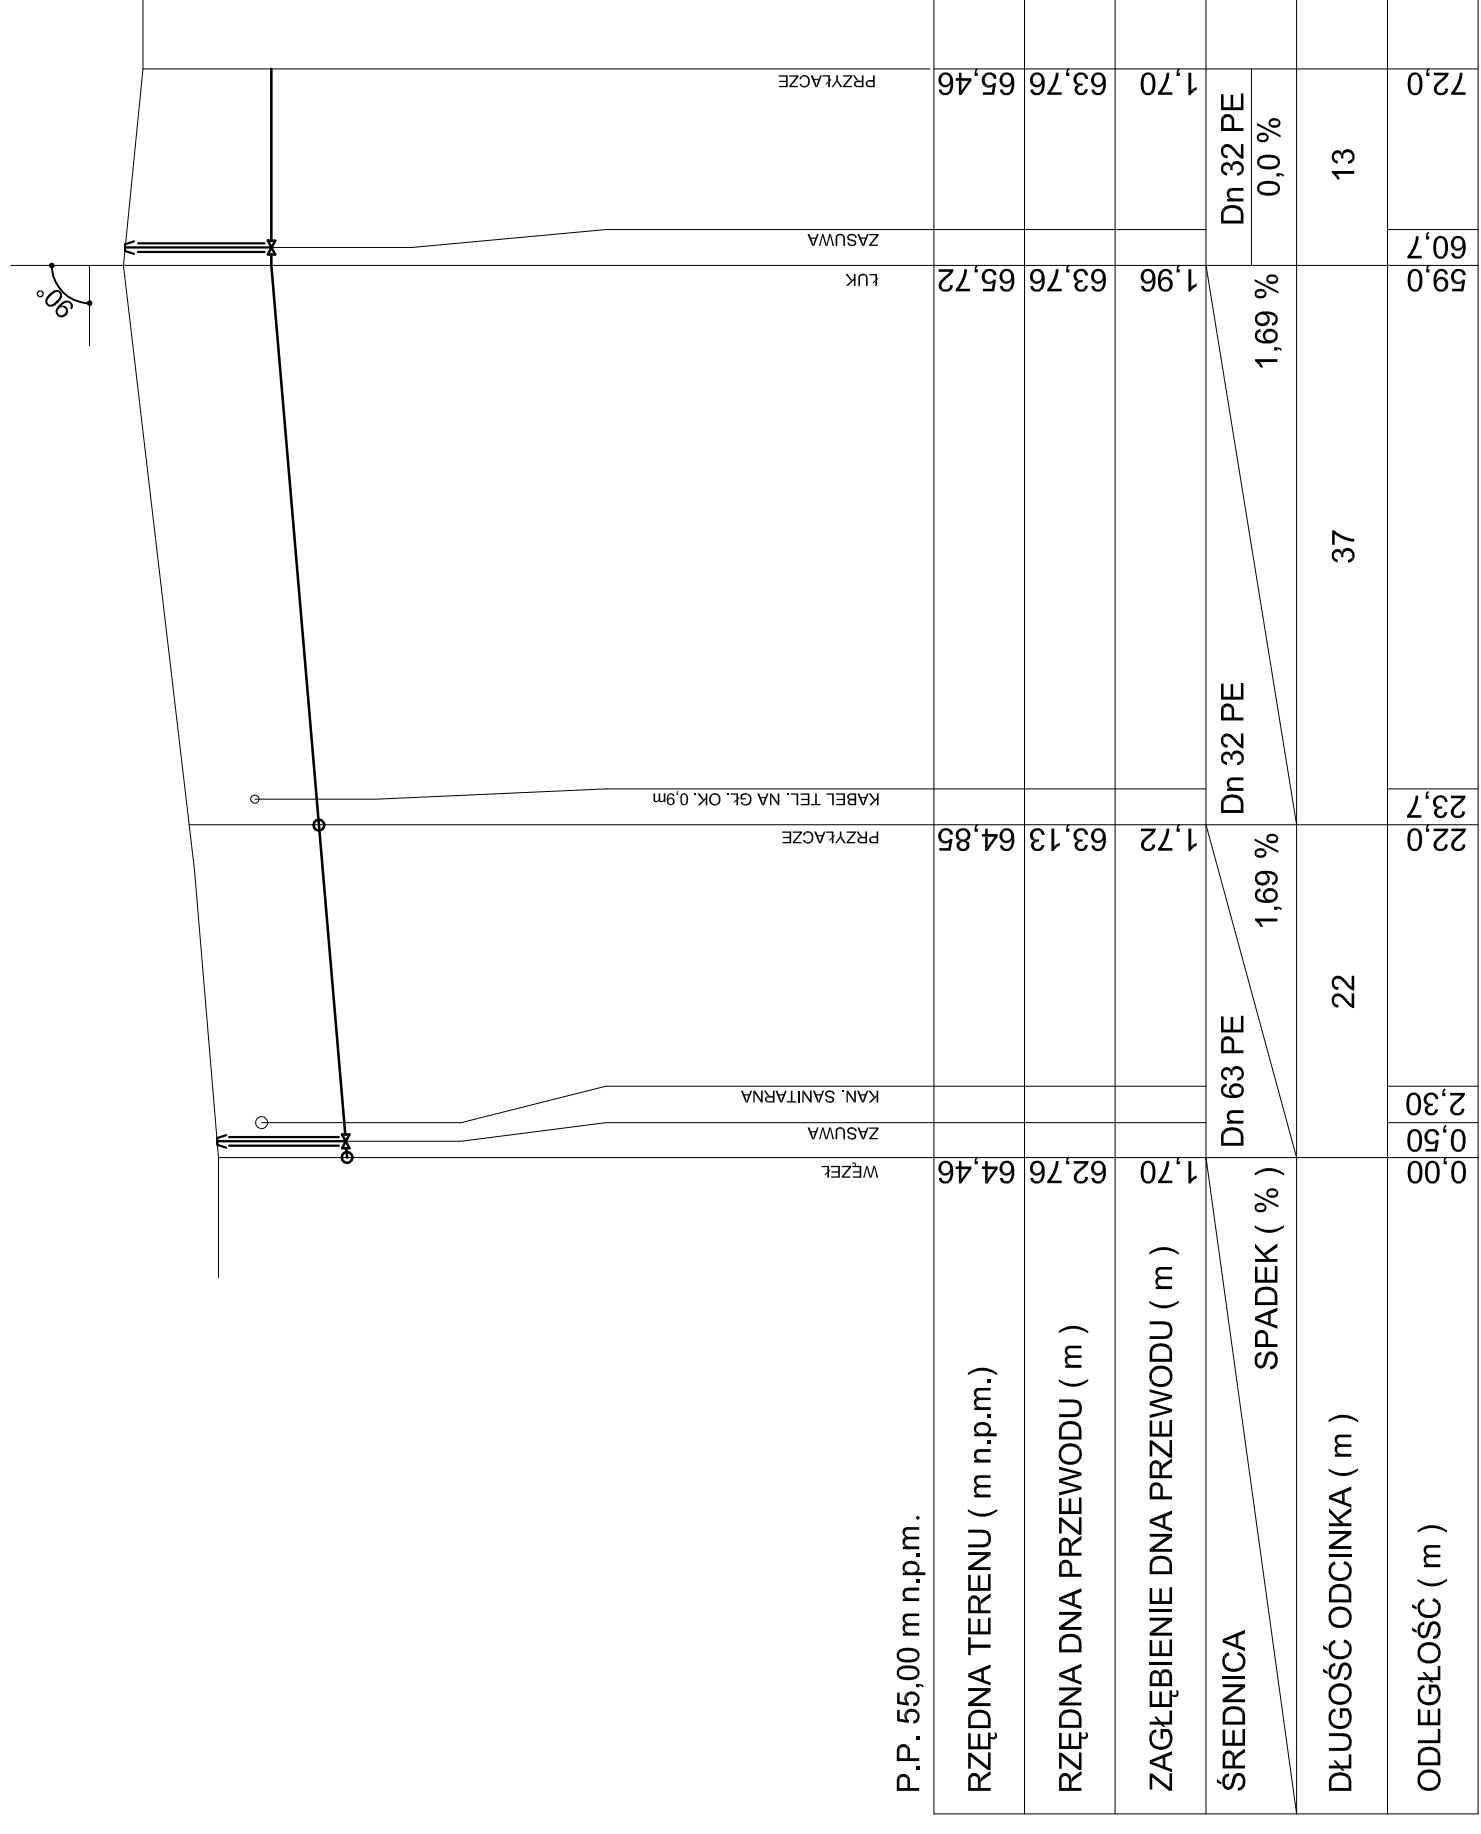


P.P. 55.00 m n.p.m.					
RZĘDNA TERENU ( m n.p.m.)					
RZĘDNA DNA PRZEWODU ( m )					
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU ( m )					
ŚREDNICA	Dn 63 PE	Dn 32 PE	Dn 32 PE		
	1.70	1.72	1.96	1.69 %	
DŁUGOŚĆ ODCINKA ( m )		22	37		
ODLEGŁOŚĆ ( m )	0.00	22.0	59.0		72.0

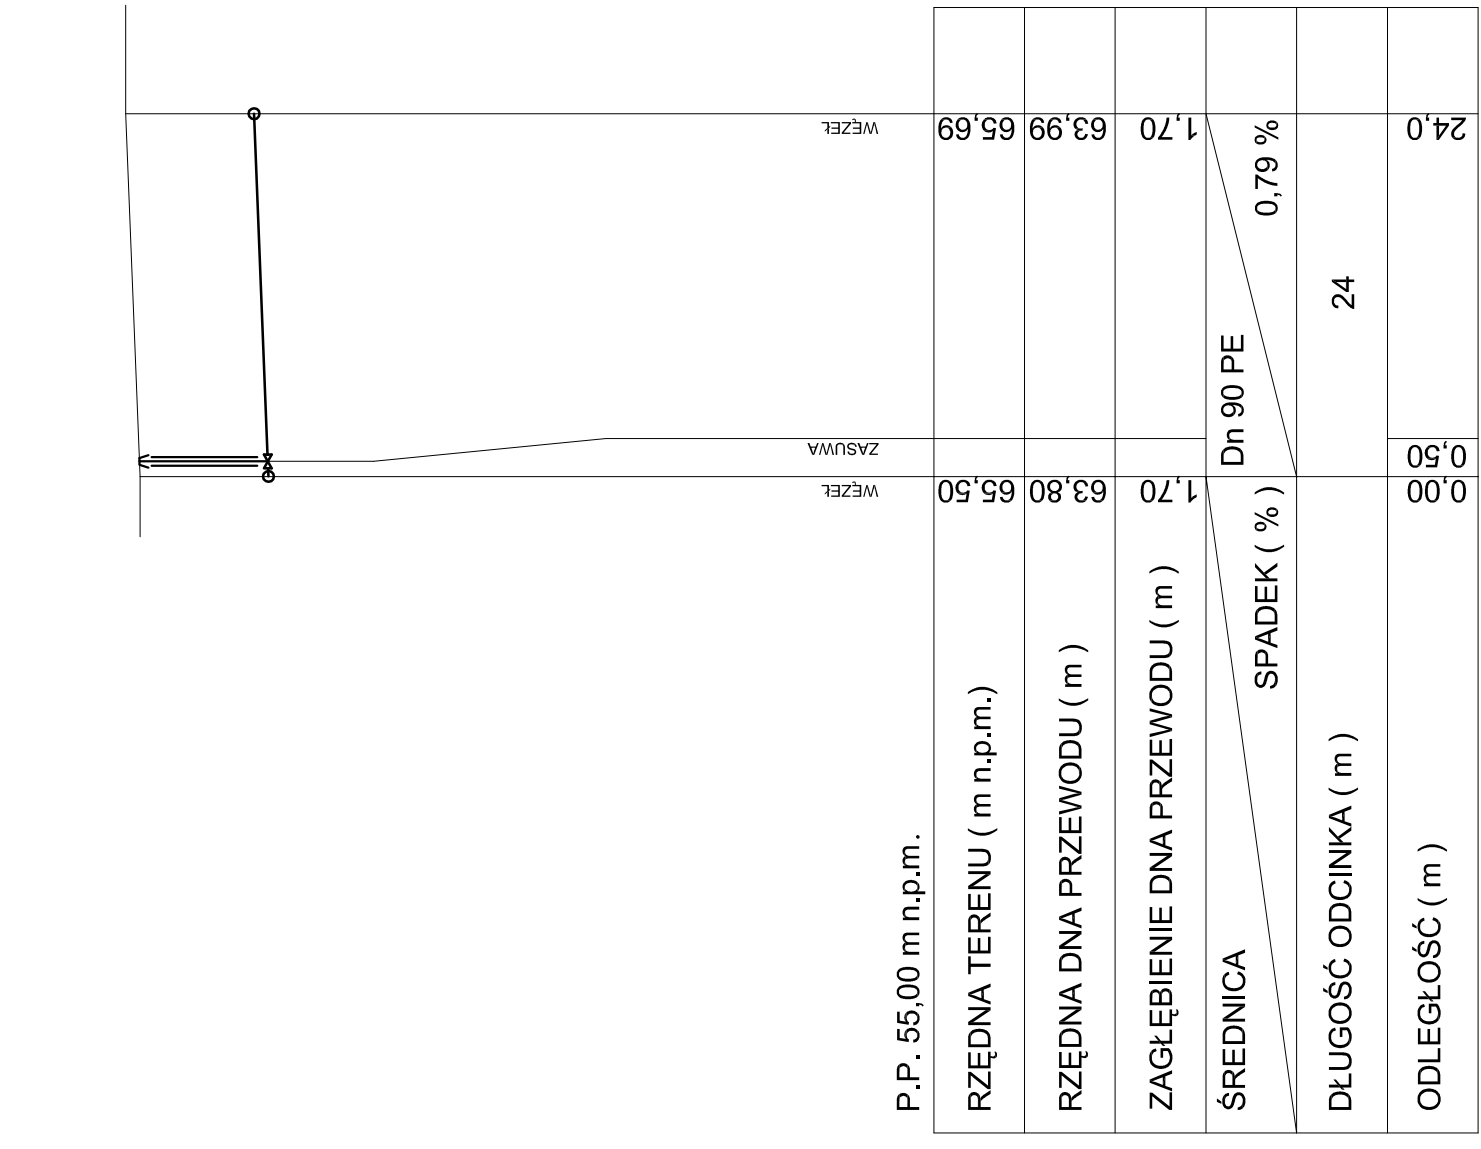


P.P. 55.00 m n.p.m.					
RZĘDNA TERENU ( m n.p.m.)					
RZĘDNA DNA PRZEWODU ( m )					
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU ( m )					
ŚREDNICA	Dn 90 PE				
	1.70	63.80	63.99	0.79 %	
DŁUGOŚĆ ODCINKA ( m )			24		
ODLEGŁOŚĆ ( m )	0.00	0.00	24.0		

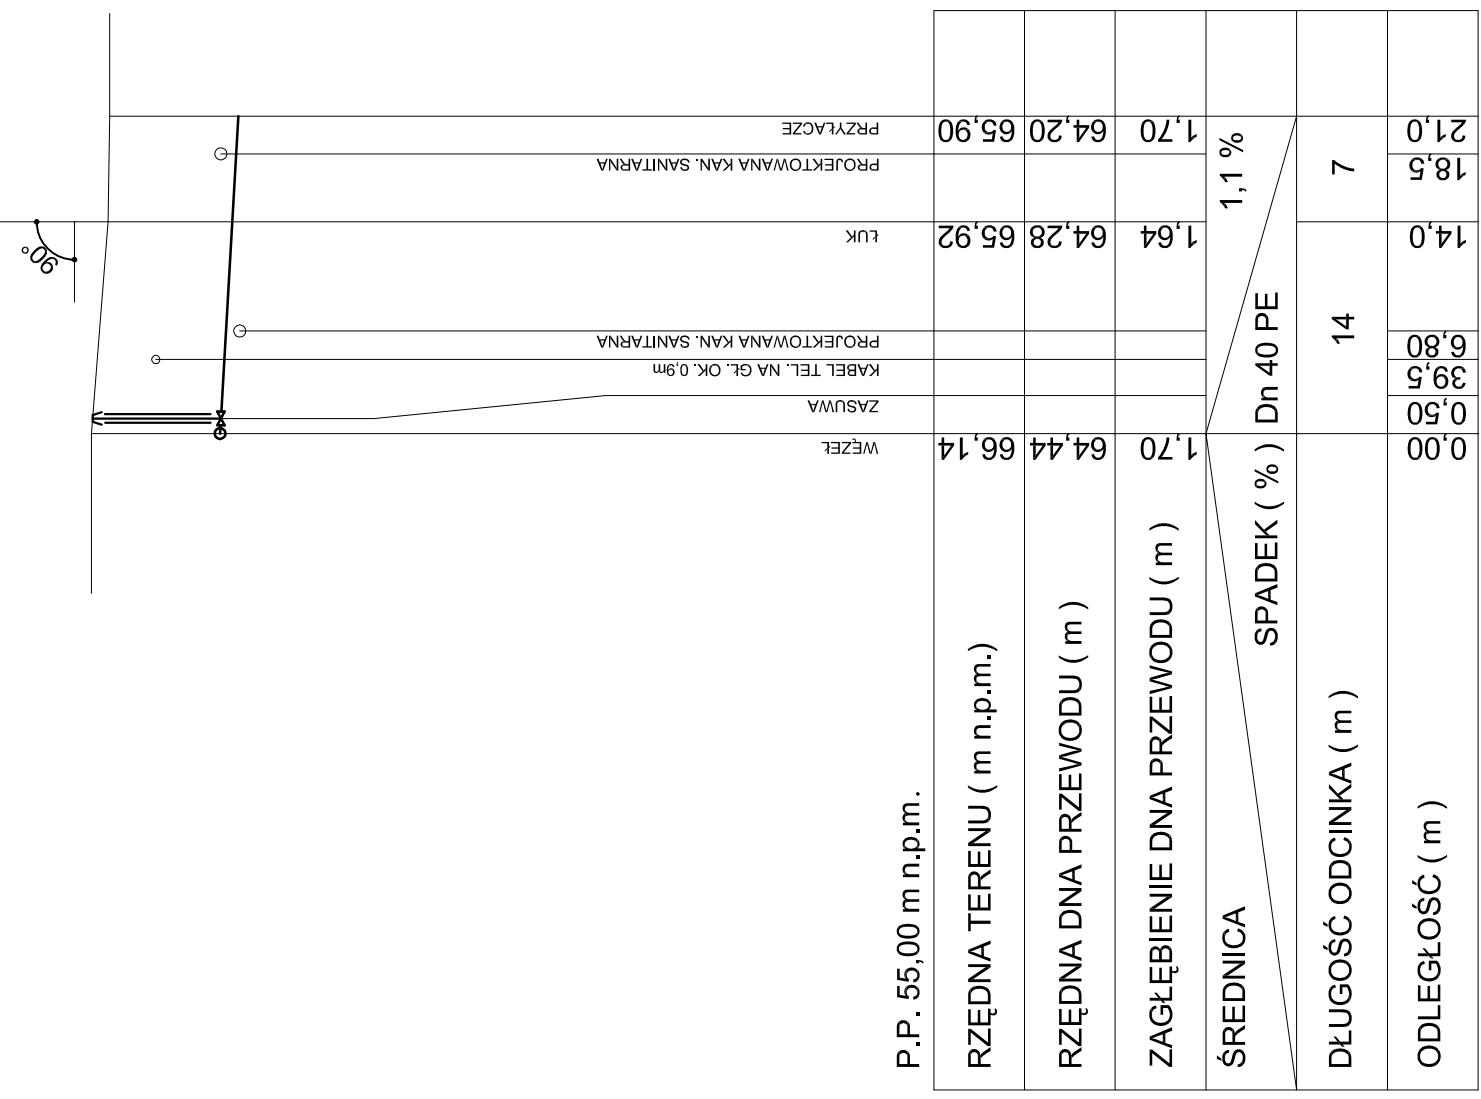

P.P. 55.00 m n.p.m.					
RZĘDNA TERENU ( m n.p.m.)					
RZĘDNA DNA PRZEWODU ( m )					
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU ( m )					
ŚREDNICA	Dn 40 PE				
	1.70	64.44	64.28	1.1 %	
DŁUGOŚĆ ODCINKA ( m )			14		
ODLEGŁOŚĆ ( m )	0.00	0.00	14.0		21.0

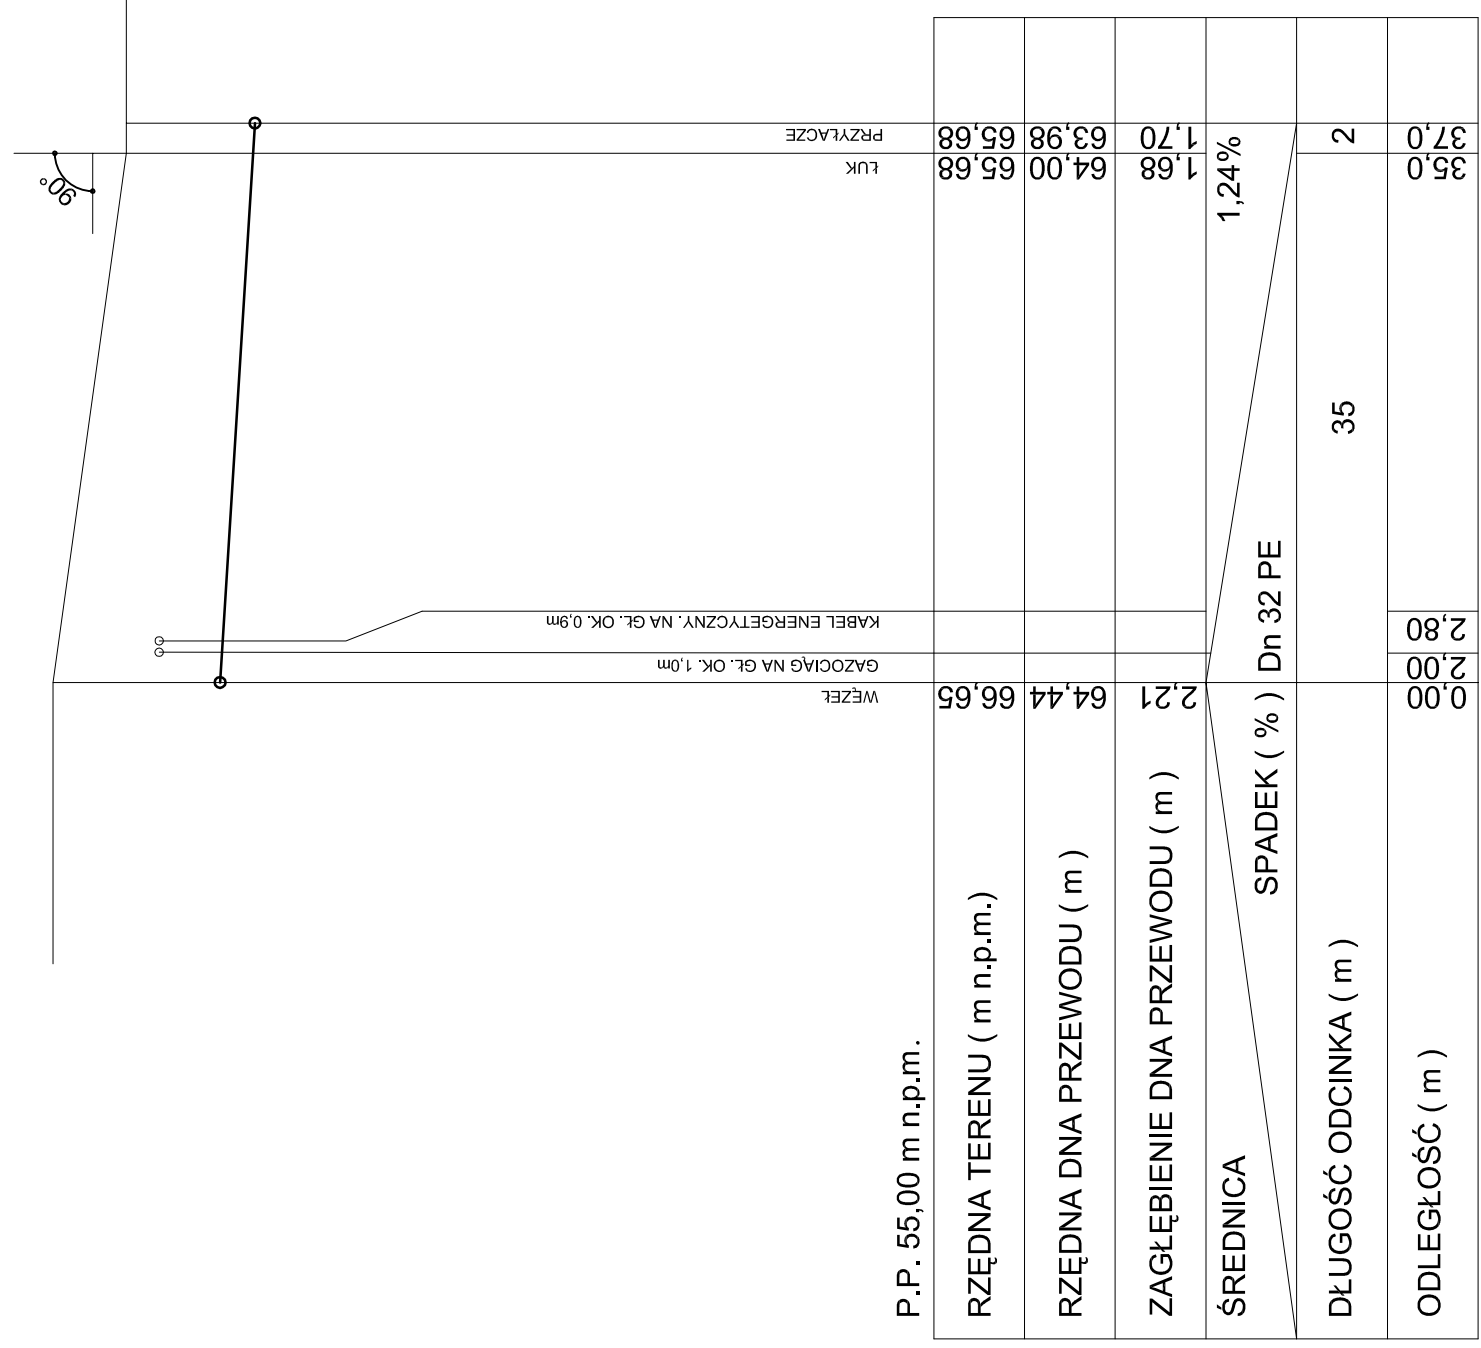

P.P. 55.00 m n.p.m.					
RZĘDNA TERENU ( m n.p.m.)					
RZĘDNA DNA PRZEWODU ( m )					
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU ( m )					
ŚREDNICA	Dn 32 PE				
	2.21	64.44	63.98	1.24 %	
DŁUGOŚĆ ODCINKA ( m )			35		
ODLEGŁOŚĆ ( m )	0.00	0.00	35.0		37.0

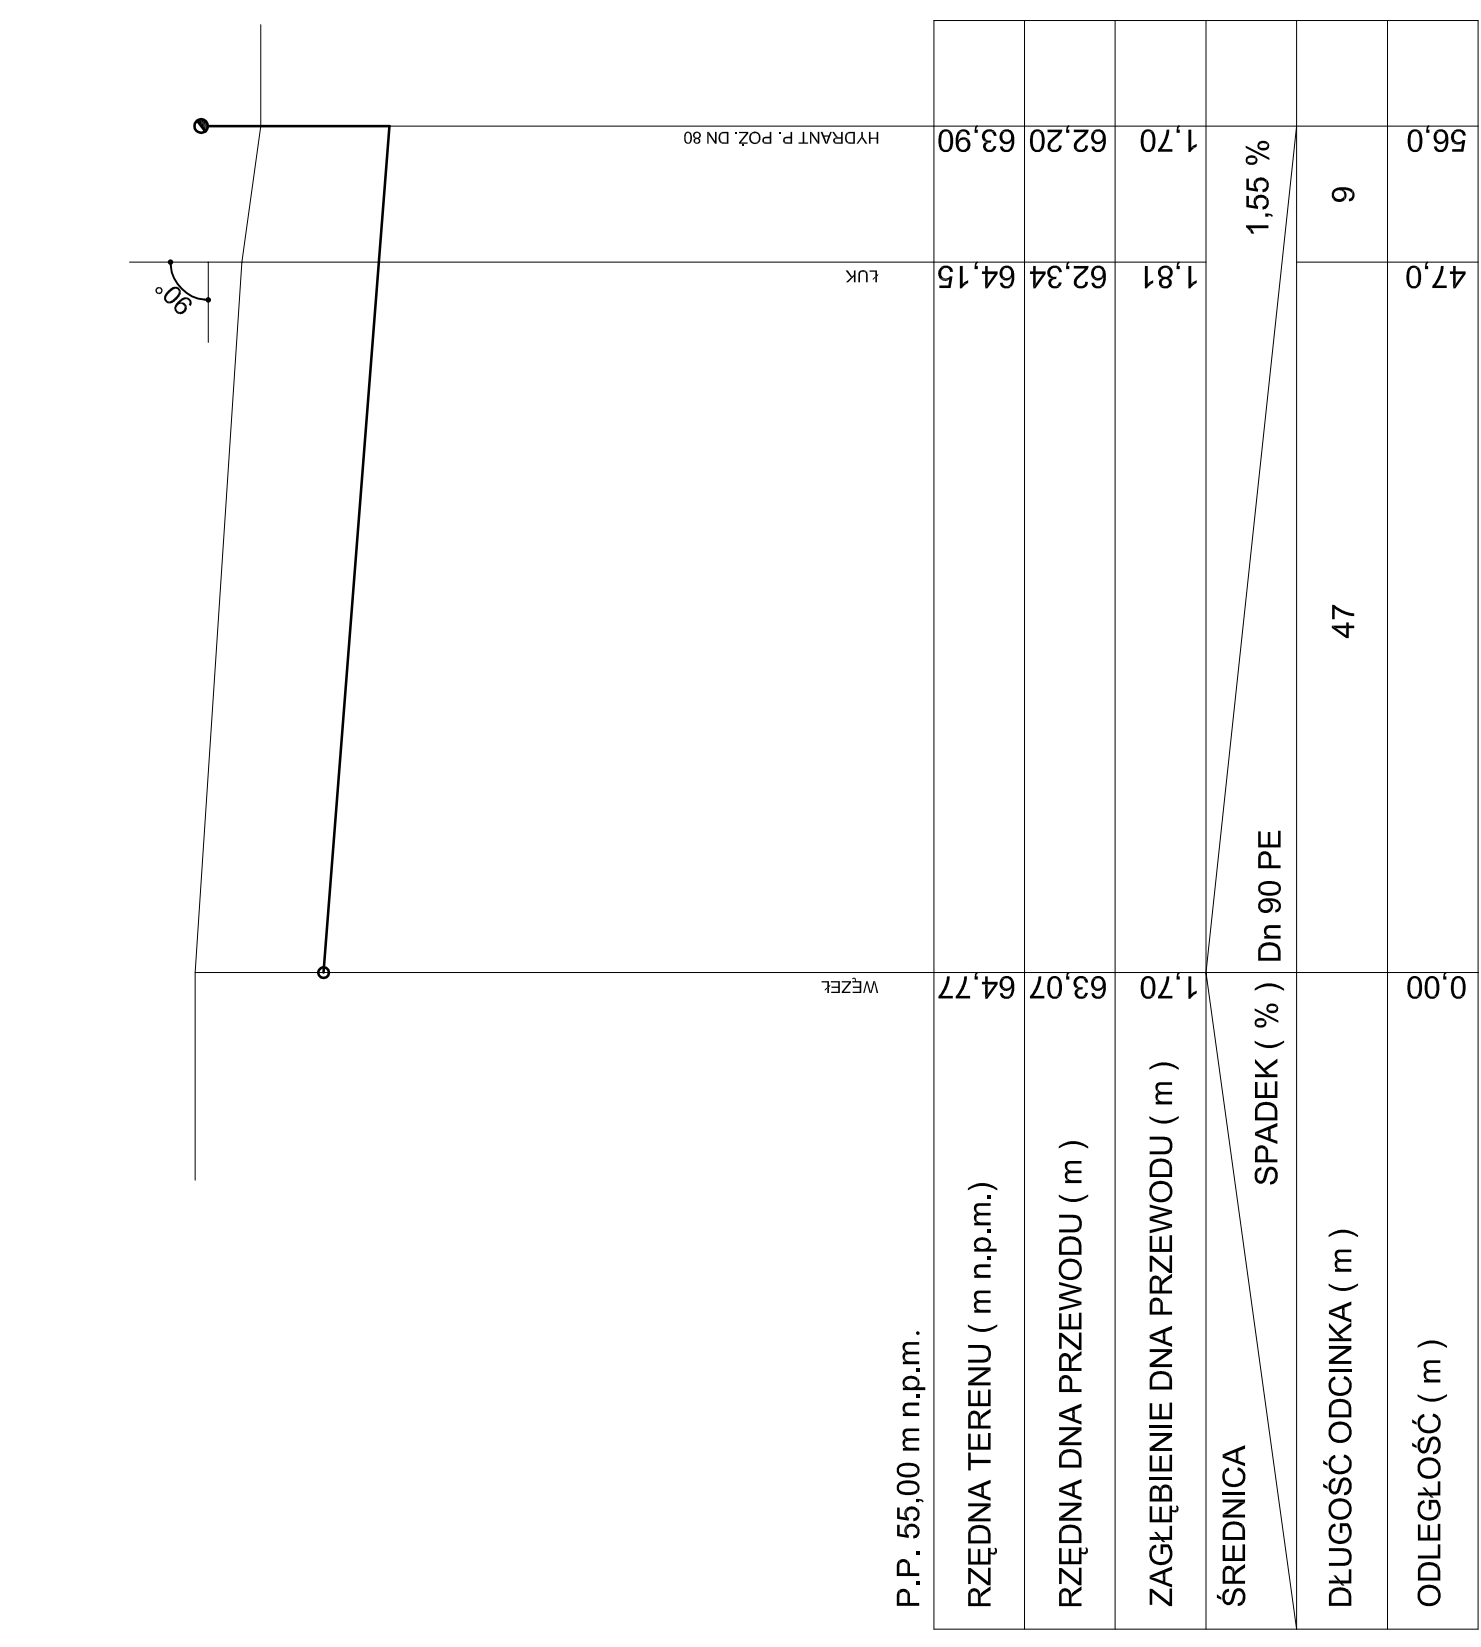

P.P. 55.00 m n.p.m.					
RZĘDNA TERENU ( m n.p.m.)					
RZĘDNA DNA PRZEWODU ( m )					
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU ( m )					
ŚREDNICA	Dn 90 PE				
	1.70	62.34	62.20	1.55 %	
DŁUGOŚĆ ODCINKA ( m )			47		
ODLEGŁOŚĆ ( m )	0.00	47.0	56.0		

Temat: Profil sieci wodociągowej		Adres: Os. Miłosna Kwidzyn	
Inwestor: PW-K Kwidzyn ul.Sportowa 82-500 Kwidzyn			
Skala: 1:100/500	Biuro Techniczne "Unitech" 82-500 Kwidzyn ul. Cicha 6		Nr rys.: 6
Opracował: inż. Maciej Rajkowski			Etap: sanitarna
Projektował: tech. Lucjan Rajkowski			Data: 01.2008r