


OSIEDLE MIŁOSNA KWIDZYN


PROFIL SIECI KAN. SANITARNEJ
PRZYŁĄCZA

Pk21, Pk22, Pk23, Pk24, Pk25


SKALA 1:100

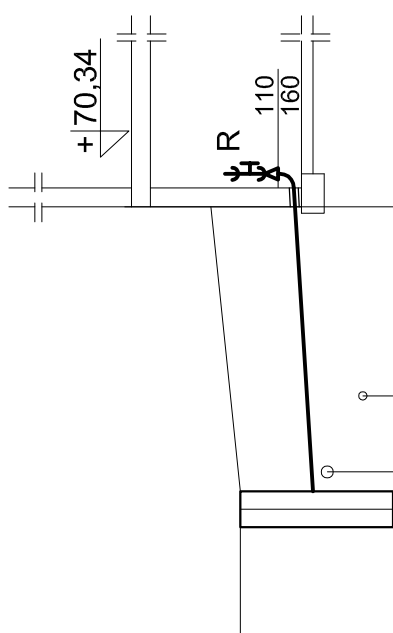


P.P. 55,00 m n.p.m.			
RZĘDNA TERENU (m n.p.m.)	68,90	68,90	69,28
RZĘDNA DNA PRZEWODU (m)	66,90	67,94	68,14
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU (m)	2,0		1,15
ŚREDNICA	Dn 160 PVC		
SPADEK (%)	5,0 %		
DŁUGOŚĆ ODCINKA (m)	4		
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,0	0,6	1,6
	4,0		

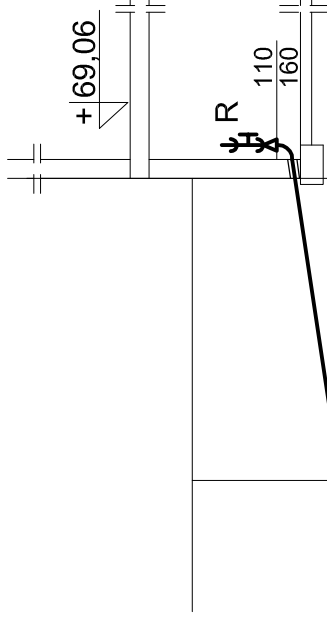


P.P. 55,00 m n.p.m.			
RZĘDNA TERENU (m n.p.m.)	68,24	68,24	68,24
RZĘDNA DNA PRZEWODU (m)	66,28	66,84	66,84
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU (m)	1,96		1,38
ŚREDNICA	Dn 160 PVC		
SPADEK (%)	14,5 %		
DŁUGOŚĆ ODCINKA (m)	4		
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,0		4,0

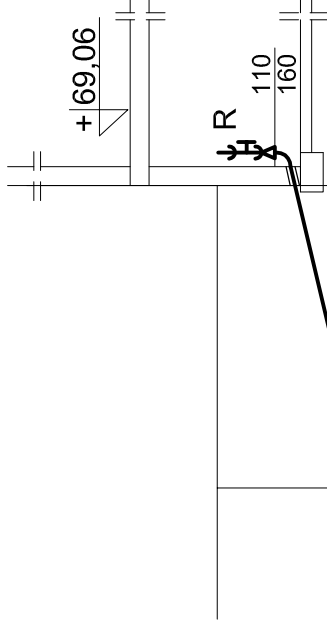

P.P. 55,00 m n.p.m.			
RZĘDNA TERENU (m n.p.m.)	67,91	67,91	67,91
RZĘDNA DNA PRZEWODU (m)	65,93	66,84	66,84
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU (m)	1,98		1,07
ŚREDNICA	Dn 160 PVC		
SPADEK (%)	22,0 %		
DŁUGOŚĆ ODCINKA (m)	4		
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,0		4,0

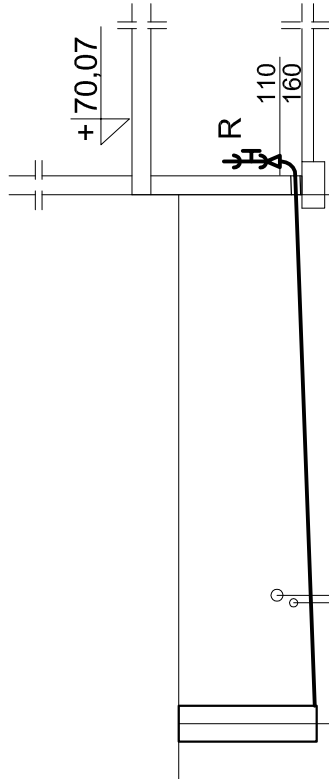

P.P. 60,00 m n.p.m.			
RZĘDNA TERENU (m n.p.m.)	69,45	69,45	69,45
RZĘDNA DNA PRZEWODU (m)	67,65	67,86	67,86
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU (m)	1,80		1,59
ŚREDNICA	Dn 160 PVC		
SPADEK (%)	3,0 %		
DŁUGOŚĆ ODCINKA (m)	7		
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,0	1,6	1,7
	7,0		

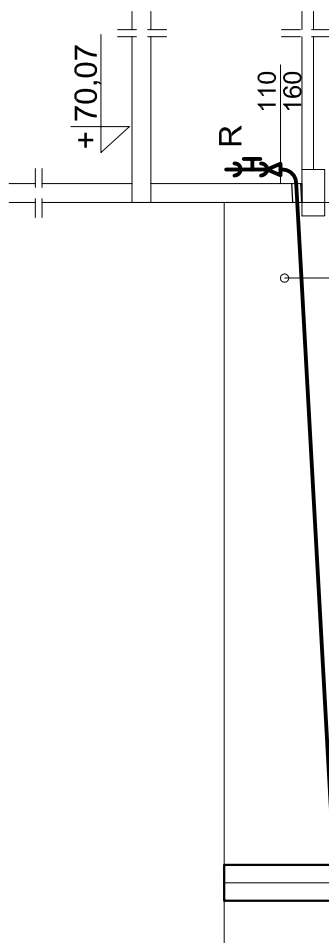

P.P. 60,00 m n.p.m.			
RZĘDNA TERENU (m n.p.m.)	68,85	68,85	68,85
RZĘDNA DNA PRZEWODU (m)	67,05	67,39	67,84
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU (m)	1,80		1,01
ŚREDNICA	Dn 160 PVC		
SPADEK (%)	5,0 %		
DŁUGOŚĆ ODCINKA (m)	9		
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,0	2,4	8,0
	9,0		

S37 Pk25

Pk24

Pk23

Pk22

Pk21

Tytuł: Rozwinięcie sieci kanalizacji sanitarnej		Adres: Os. Miłosna Kwidzyn	
Inwestor: PW-K Kwidzyn ul. Sportowa 29			
Skala: 1:100		Biuro Techniczne "Unitech" 82-500 Kwidzyn ul. Cicha 6	
Pracował: inż. Maciej Rajkowski		Nr rys. 23	
Projektował: tech. Lucjan Rajkowski		Brzoza: sanitarna	
		Data: 01.2008r	