




zasilanie P-1

szaflka złączkowo-pomiarowa
ZP

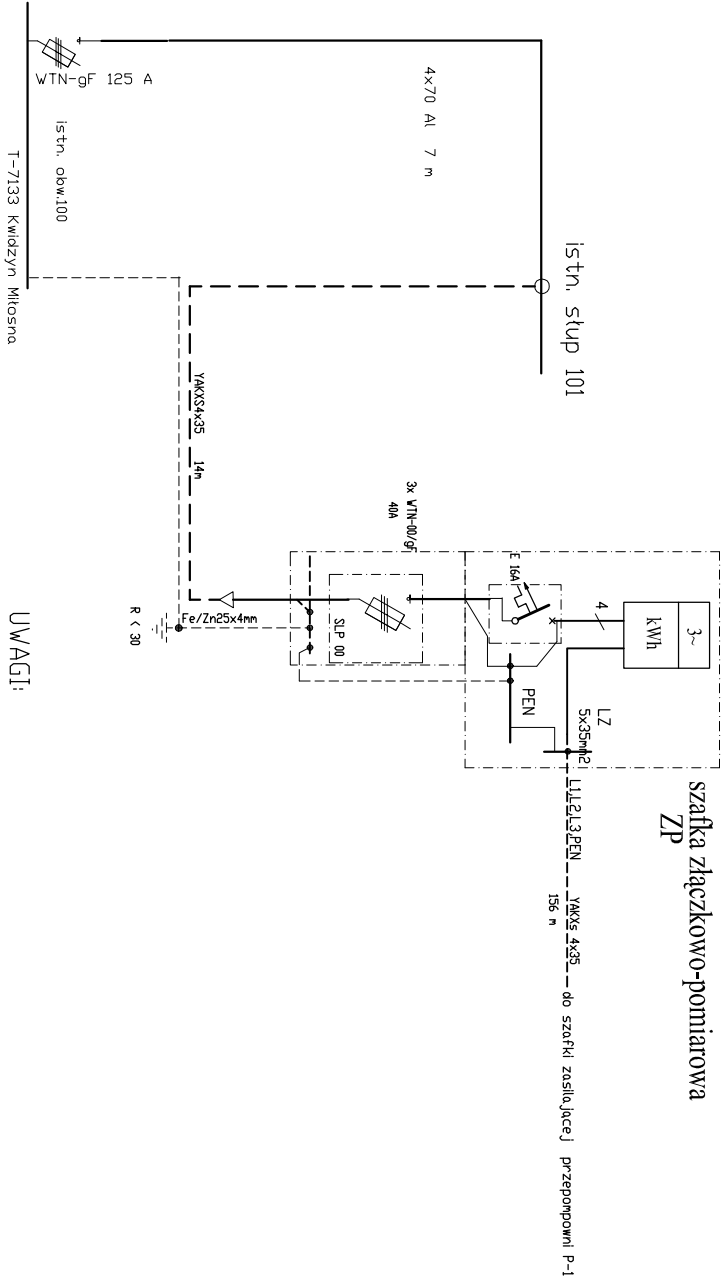

UWAGI:

1. Usytuowanie szafki złączkowo-pomiarowej patrz rys.E1
2. Podział zakresów realizacji wg warunków przyłączenia nr WP-RK/78/08
3. Zabezpieczenie przedlicznikowe wył. nadm. prąd. selektywny E16 A

UKŁAD SIECI - TN-C
OCHRONA OD PORAŻEŃ - szybkie wyłączenie zasilania

inz. Andrzej Kowalski Mareza ul.Korzeniewska 22D 82-500 Kwidzyn kom.: 0603527839				Modyfikacja							