



OSIEDLE MIŁOSNA KWIDZYN
PRZYŁĄCZA SIECI WODOCIAĞOWEJ

Pw1, Pw2, Pw3, Pw4


SKALA 1:100

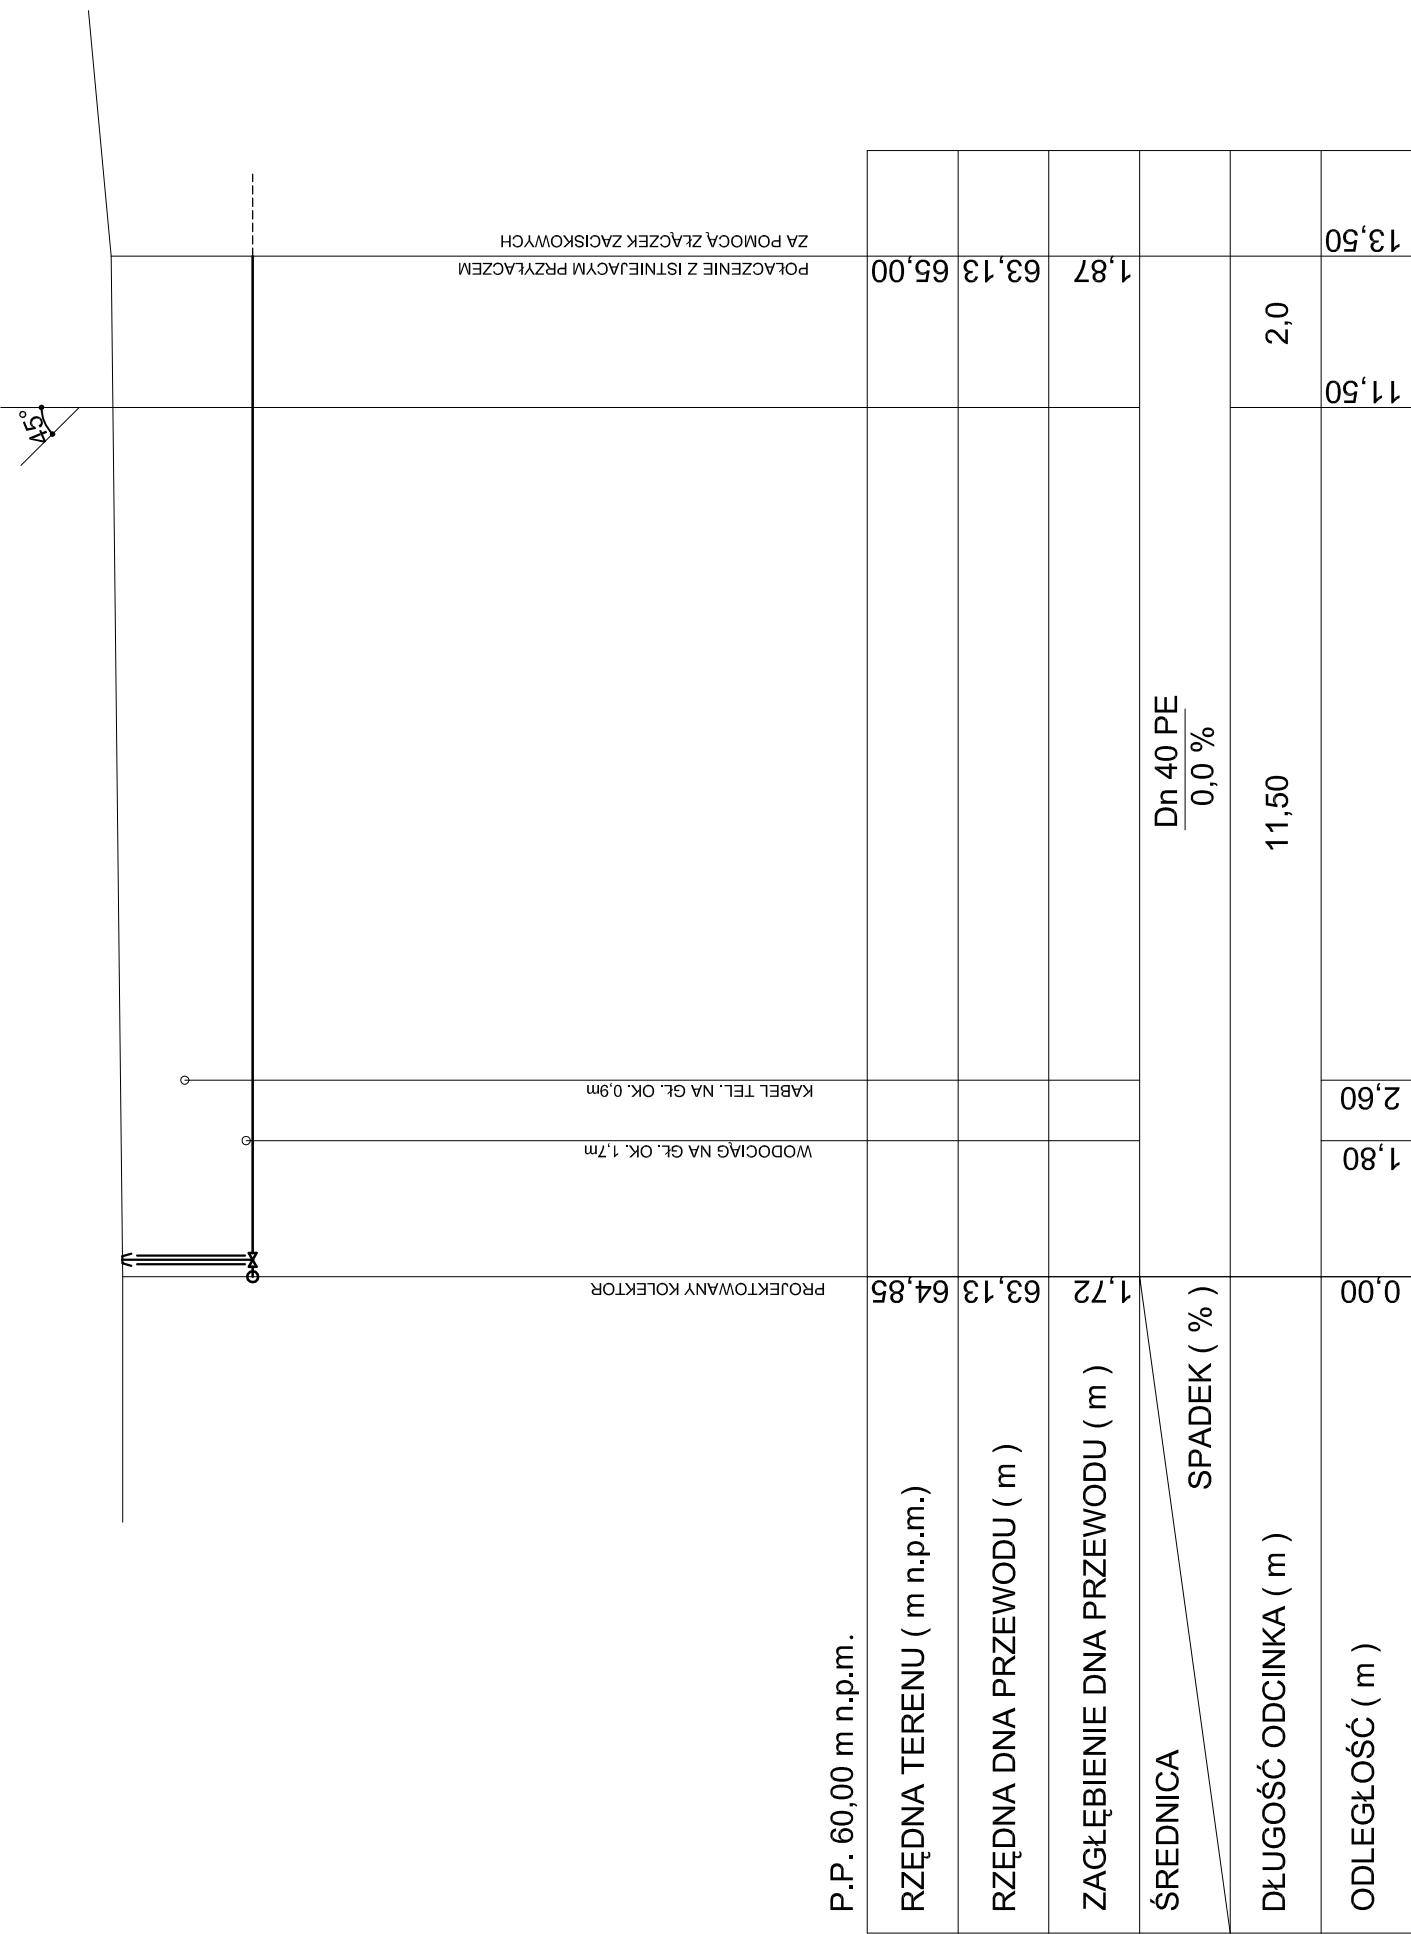


P.P. 60,00 m n.p.m.		PROJEKTOWANY KOLEKTOR	WODOCIAĞ NA GL. OK. 1,7m	KABEL TEL. NA GL. OK. 0,9m					
RZĘDNA TERENU (m n.p.m.)		64,85							
RZĘDNA DNA PRZEWODU (m)		63,13							
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU (m)		1,72							
ŚREDNICA	SPADEK (%)	Dn 40 PE 0,0 %							
DŁUGOŚĆ ODCINKA (m)						11,50		2,0	
ODLEGŁOŚĆ (m)		0,00	1,80	2,60				11,50	13,50

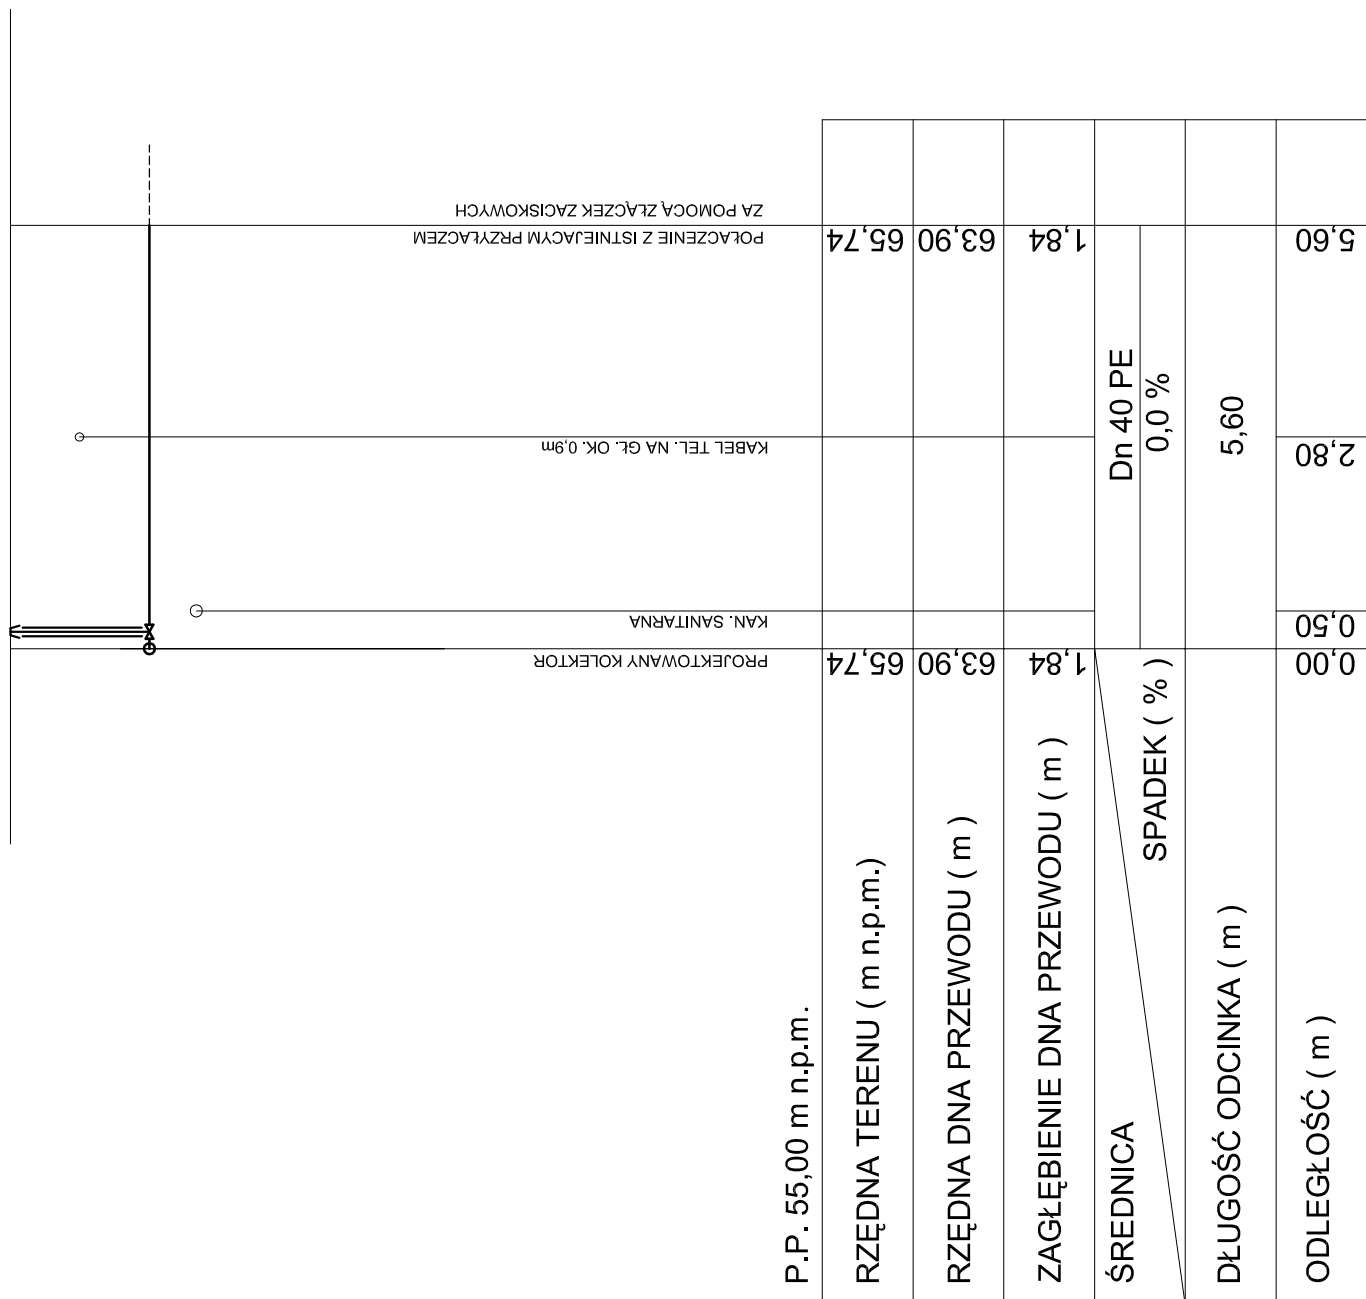

P.P. 55,00 m n.p.m.		PROJEKTOWANY KOLEKTOR	KAN. SANITARNA	KABEL TEL. NA GL. OK. 0,9m					
RZĘDNA TERENU (m n.p.m.)		65,74							
RZĘDNA DNA PRZEWODU (m)		63,90							
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU (m)		1,84							
ŚREDNICA	SPADEK (%)	Dn 40 PE 0,0 %							
DŁUGOŚĆ ODCINKA (m)						5,60			
ODLEGŁOŚĆ (m)		0,00	0,50	2,80				5,60	

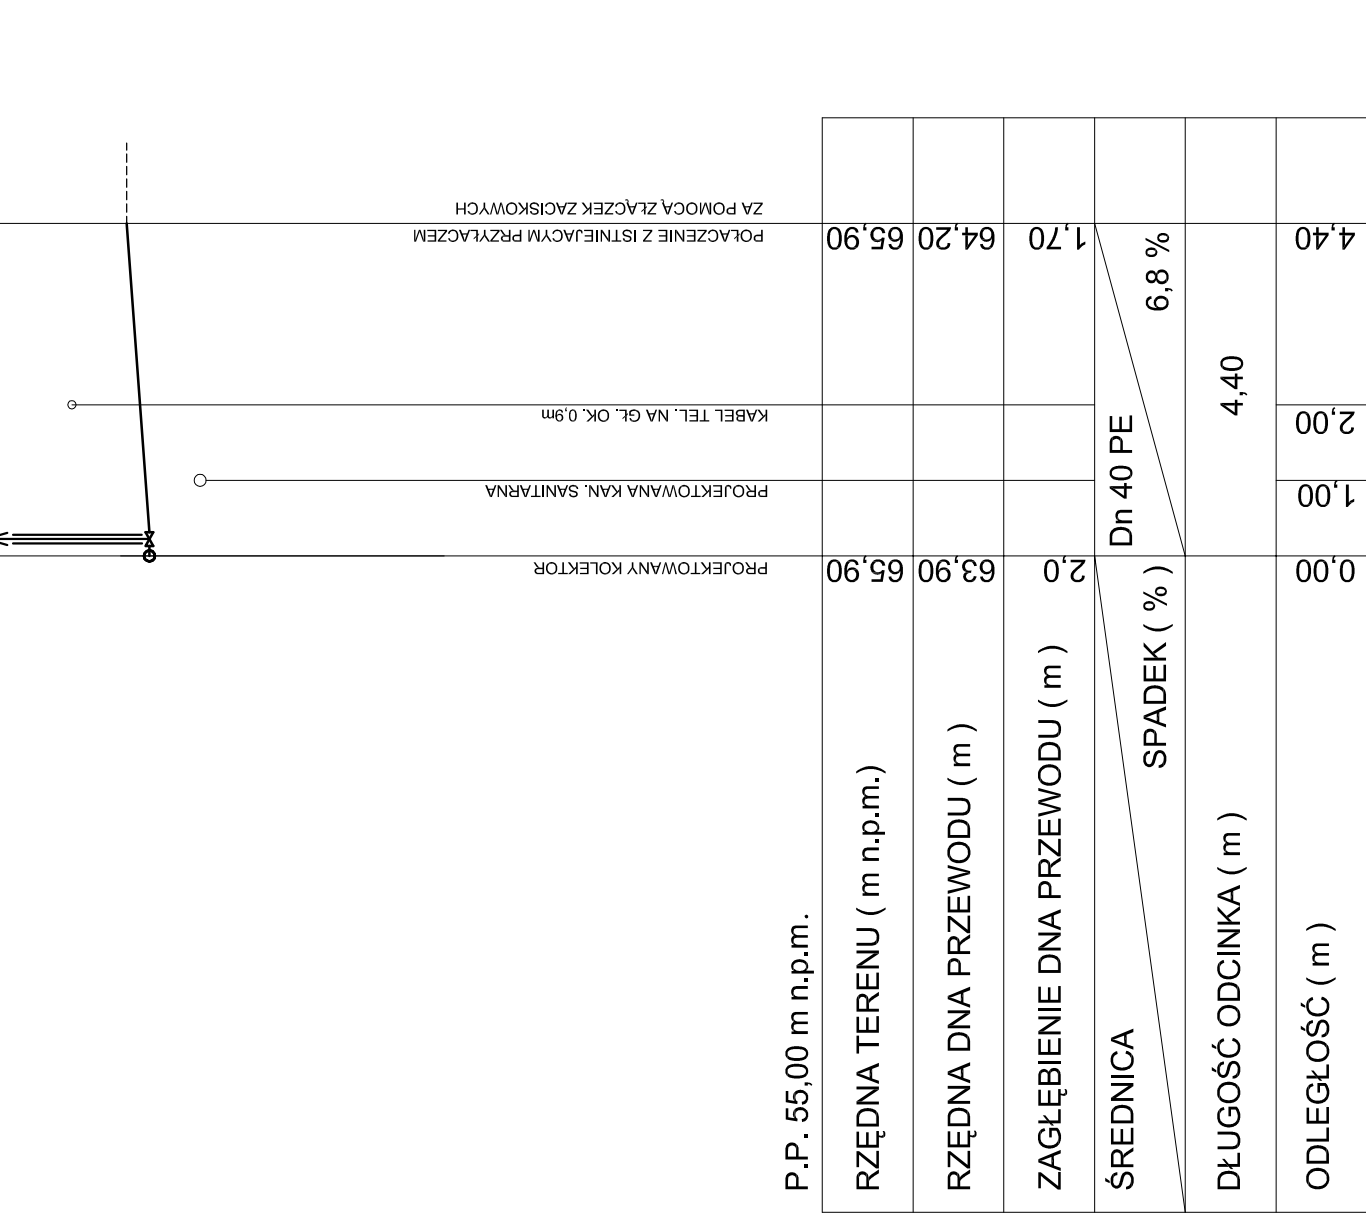

P.P. 55,00 m n.p.m.		PROJEKTOWANY KOLEKTOR	PROJEKTOWANA KAN. SANITARNA	KABEL TEL. NA GL. OK. 0,9m					
RZĘDNA TERENU (m n.p.m.)		65,90							
RZĘDNA DNA PRZEWODU (m)		63,90							
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU (m)		2,0							
ŚREDNICA	SPADEK (%)	Dn 40 PE 6,8 %							
DŁUGOŚĆ ODCINKA (m)						4,40			
ODLEGŁOŚĆ (m)		0,00	1,00	2,00				4,40	

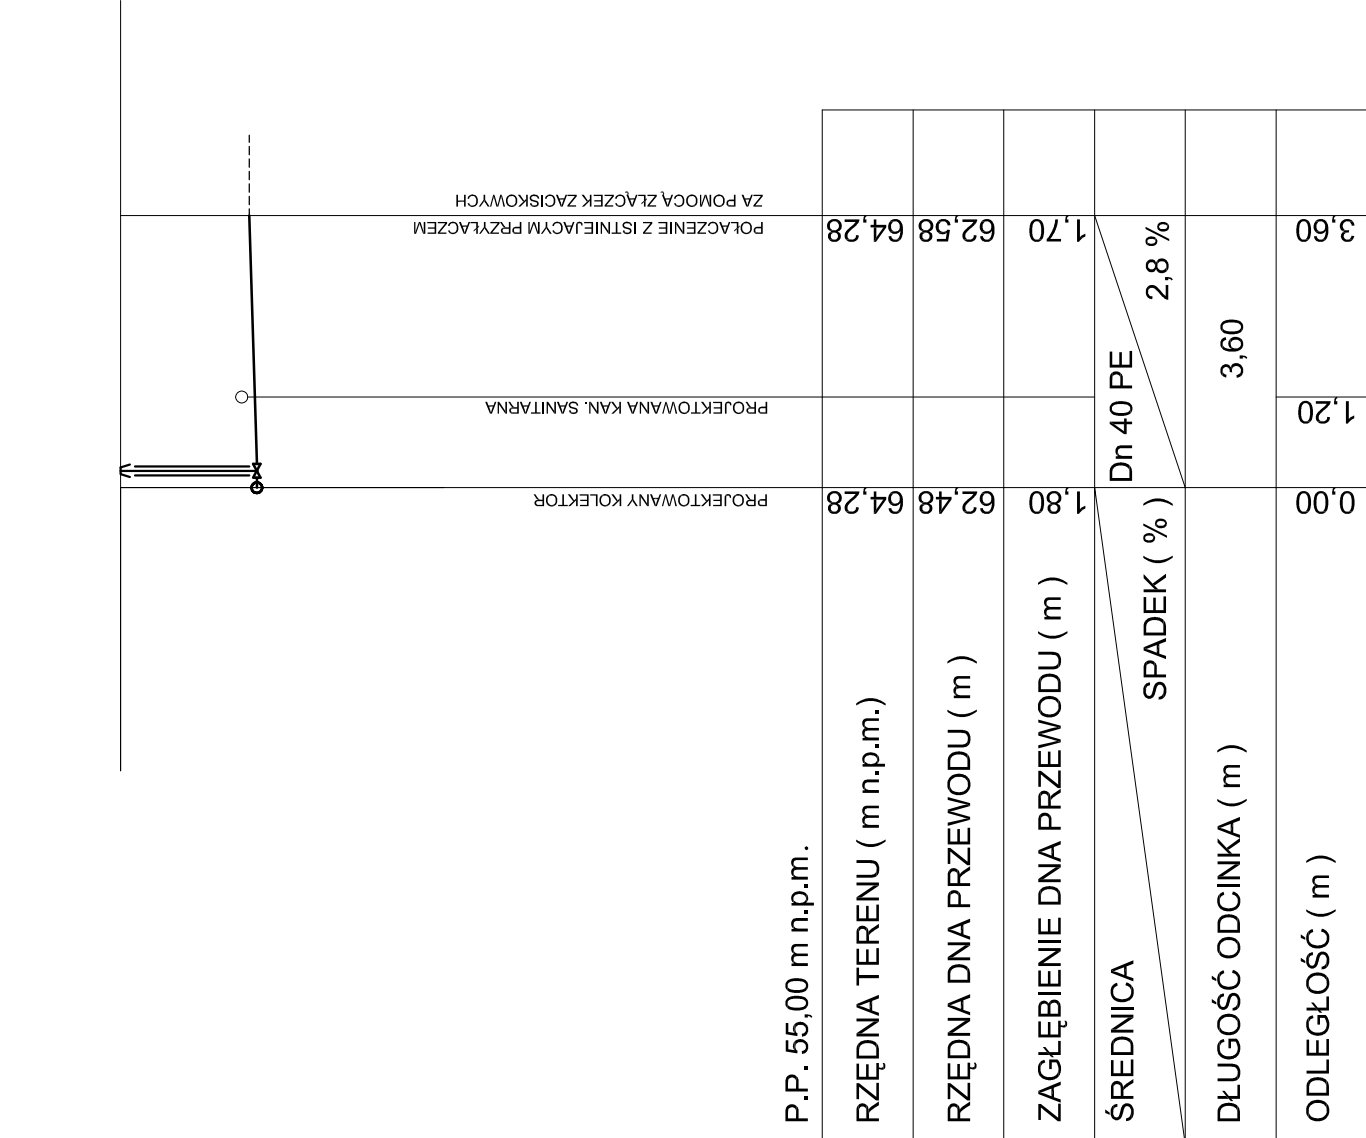

P.P. 55,00 m n.p.m.		PROJEKTOWANY KOLEKTOR	PROJEKTOWANA KAN. SANITARNA						
RZĘDNA TERENU (m n.p.m.)		64,28							
RZĘDNA DNA PRZEWODU (m)		62,48							
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU (m)		1,80							
ŚREDNICA	SPADEK (%)	Dn 40 PE 2,8 %							
DŁUGOŚĆ ODCINKA (m)						3,60			
ODLEGŁOŚĆ (m)		0,00	1,20						

Temat: Profile sieci wodociągowej		Adres: Os. Miłosna Kwidzyn	
Inwestor: PW-K Kwidzyn ul.Sportowa 82-500 Kwidzyn			
Skala: 1:100	Nr rys. 7		
Opracował: inż. Maciej Rajkowski	Branża: sanitarna		
Projektował: tech. Lucjan Rajkowski	Data: 01.2008r		