


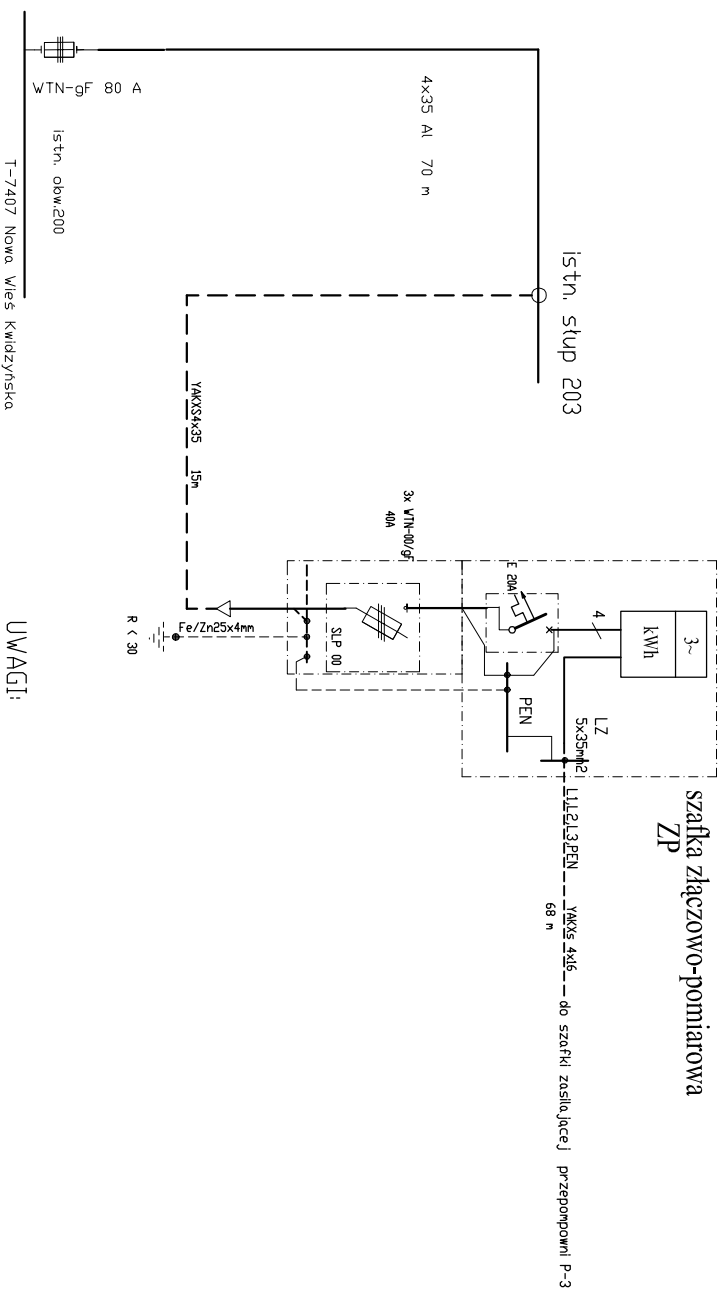

Zasilanie P-3

szafka łączowo-pomiarowa
ZP

YAKXS 4x16 do szafki zasilającej przepompowni P-3
68 m

UKŁAD SIECI - TN-C
OCHRONA OD PORAŻEŃ - szybkie wyłączenie zasilania

UWAGI:

1. Użytkowanie szafki złączkowo-pomiarowej patrz rys.E1
2. Podzieli zakresów realizacjii wg warunków przyłączenia nr WP-RK/15/08
3. Zabezpieczenie przedlicznikowe wtył nadm. prąd. selektywny E20 A

2. Podział zakresów realizacji wg warunków przyłączenia nr WP-RK/15/08

3. Zabezpieczenie przedlicznikowe wyl nadm. prąd. selektywny E20 A

[illegible]

inż. Andrzej Kowalski
Mareza ul.Korzeniewska 22D
82-500 Kwidzyn
kom.: 0603527839

Mareza ul.Korzeniewska 22D

82-500 Kwidzyn

kom.: 0603527839

Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne	Format
Investor: Kwidzyn Kwidzyn ul. Sportowa 29	A4

Kwidzyn

Kwidzyn ul. Sportowa 29

A4

Projektowa

02.2008

A. KOWALSKI

Tytuł rysunku

SCHEMAT ZASILANIA

Nr projektu	rewizja
03/2008	1

2008

Skala	Nr rys.	Ilość rys
-------	---------	-----------

Nr rys.	Ilość rys
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1
41	1
42	1
43	1
44	1
45	1
46	1
47	1
48	1
49	1
50	1
51	1
52	1
53	1
54	1
55	1
56	1
57	1
58	1
59	1
60	1
61	1
62	1
63	1
64	1
65	1
66	1
67	1
68	1
69	1
70	1
71	1
72	1
73	1
74	1
75	1
76	1
77	1
78	1
79	1
80	1
81	1
82	1
83	1
84	1
85	1
86	1
87	1
88	1
89	1
90	1
91	1
92	1
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1

ilość rys
