



Szafka zasilająca przepompownię SZ
IP 44 kl.II

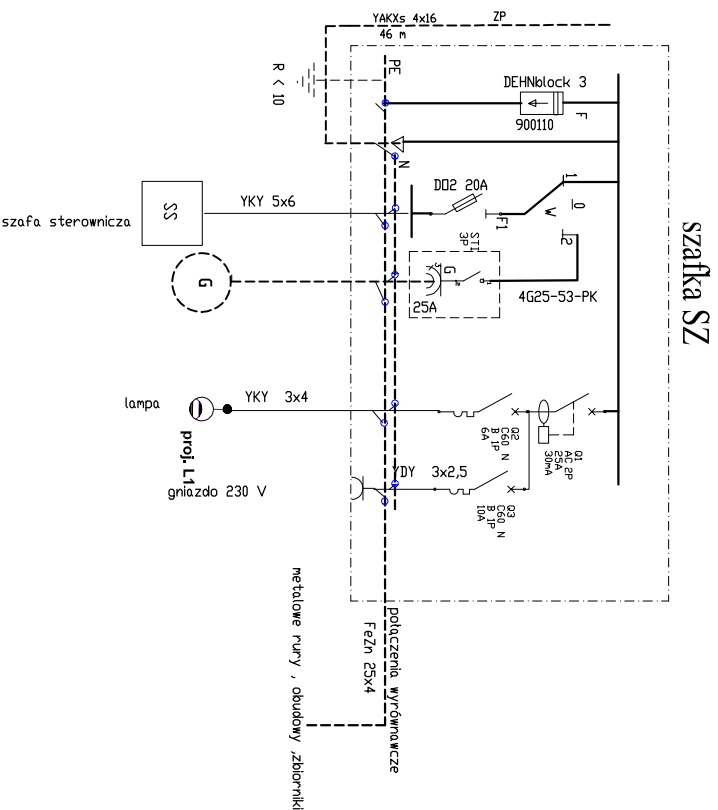

UWAGA :

1. Złącze ZP zestawić z obudowy laminowanej
2. Wywiązanie tablicy przewodami DY6

Cecha	Specyfikacja wyposażenia	Ilość	Uwagi
Q	obrotowa rozdajnia S-4 organizatorzik przepięcie	1 szt. 1 szt.	
F1	podsiława bezpr. ST1 3P-400 V AC nr ref 15655 Wkładnik OZE 20 A	1 szt. 3 szt.	
W	Przełącznik stłec.-ogrzewal. 3-4 25 A 1-0-2 4G25-53-PK	1 szt.	
G	Zestaw GB 02R44 1 IP44 32 A 400V 3P+N+PE	1 szt.	
LZ	Łabina rozdzielkowa 35 mm	4 szt.	
O2.O3	wyłącznik nadmiarowo-prądowy CS0N CHLB BP 6A, 10	2 szt.	
Q1	wył. rozróżnikowo-prądowy DPN N WIEI IP-N 25A 30mA dLB 230 V AC	1 szt.	

[illegible]