
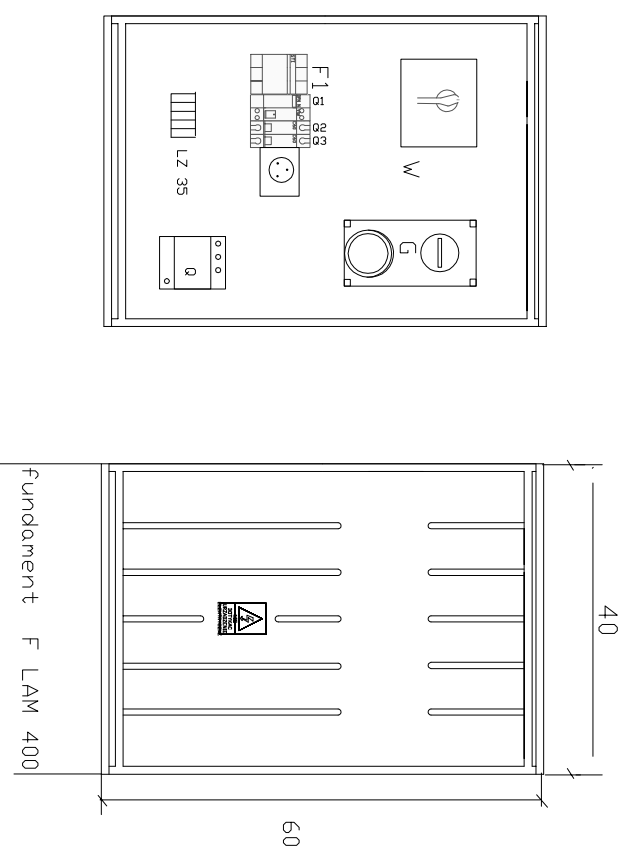


Szafka zasilająca przepompownię SZ
IP 44 kl.II

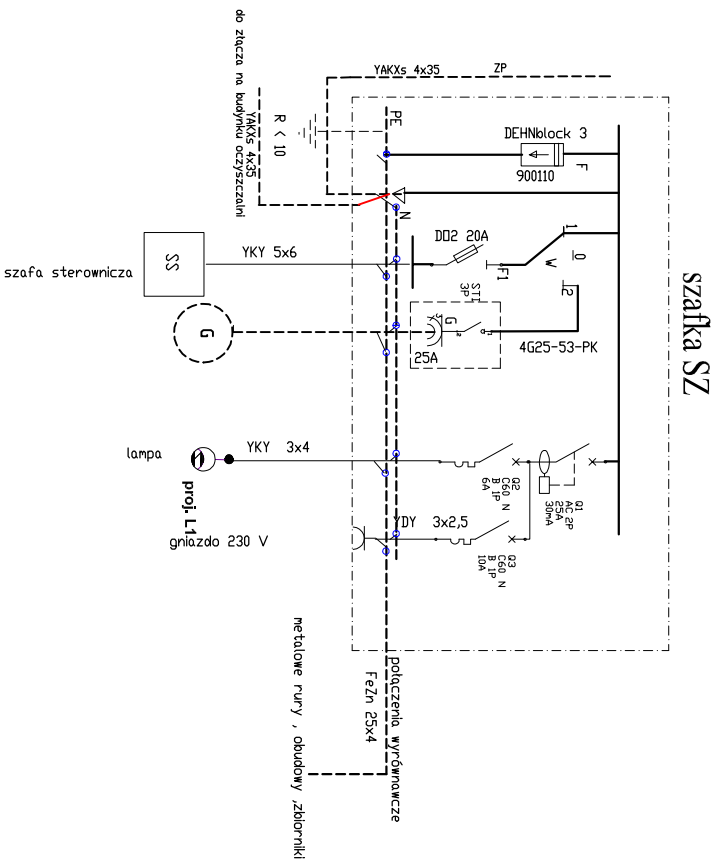

Cecha	Specyfikacja wyposażenia	Ilość	Uwagi
Q	rdurkova rozlozovna 6-4 ogranicznik przepięcie	1 szt. 1 szt.	
F1	podstawa bezp. ST1 3P-400 V AC właskie 0,02 50 A	1 szt. 3 szt.	
W	Przełącznik słab.-silny 3x1,25 A 1-0-2 4IG25-53-PK	1 szt.	
G	Zestaw GB 02R2111 IP44 162 A 400V 3P+N+PE	1 szt.	
LZ	Listwa zasklepkowa 35 mm	4 szt.	
O2.O3	wyłącznik nadmiarowo-prądowy CB0N CH.B BP 6A.10	2 szt.	
Q1	wył. różnicowo-prądowy DPN N Vigi IP+N 25A 30mA ch.B 230 V AC	1 szt.	

UWAGA :

1. Złączyć ZP zestawień z obudowy laminowanej
2. Wywiązanie tablicy przewodami DY6

[illegible]